CENTRALE ALFIERI – C2

A – ATTACCO ANTINCENDIO	: ø 4"
S1– SCAMBIATORE DI CALORE	: 1 N°
S2– SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA CALDA	: Pot. 1.000 kW G = 56 mc/h
AR– ACQUA REFRIGERATA	: Pot. 590 kW G = 102 mc/h

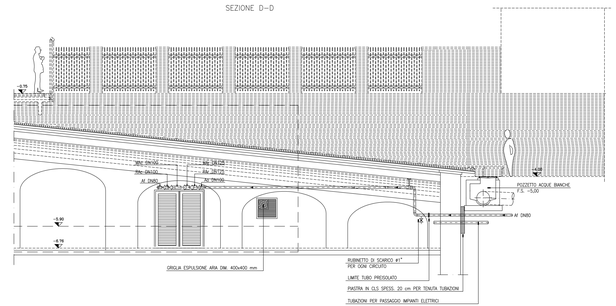

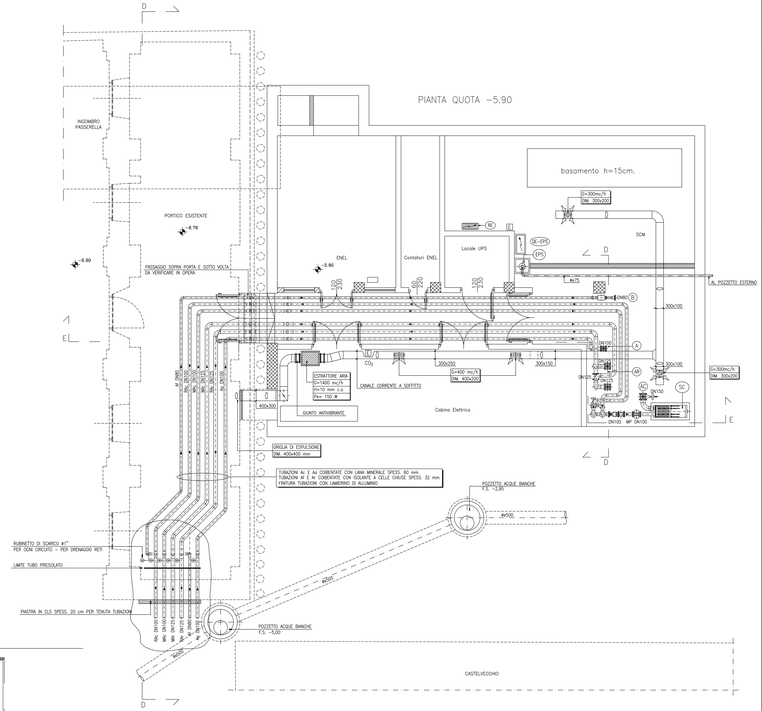

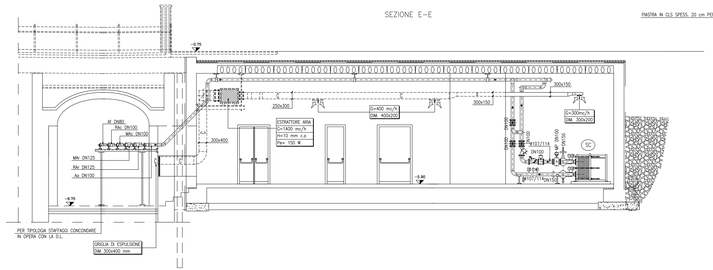
SEZIONE E–E
-0.90
-0.70
Al DN80
Mn DN125
Mn DN100
Rn DN125
Al DN100
250x300
300x150
300x150
300x450
STRATORE ARIA
G=1400 mc/h
H=10 mm c.a
Pa= 150 ø
G=400 mc/h
DIM. 400x200
G=300mc/h
DIM. 300x200
SC
DN100
DN125
DN125
DN100
DN100
DN125
DN125
DN100
DN100
DN125
DN125
DN100